

KM35B90

光照度及温湿度一体式变送器



 KLHA 快乐海岸®

高品质 低价格 值得您信赖的品牌

网址：<http://www.klha.com>

KM35B90 光照度传感器为 RS485 总线式光照度及温湿度一体式传感器, 采用 RS485 接口, 标准 MODBUS-RTU 协议, 可实现多点同时监测, 组网并远传。适用于各种场所, 尤其适用于农业大棚、城市照明等场所。为便于工程组网及工业应用, 本模块采用工业广泛使用的 MODBUS-RTU 通讯协议, 支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。光照度可用照度计直接测量。光照度的单位是勒克斯, 是英文 lux 的音译, 也可写为 lx。被光均匀照射的物体, 在 1 平方米面积上得到的光通量是 1 流明时, 它的照度是 1 勒克斯。有时为了充分利用光源, 常在光源上附加一个反射装置, 使得某些方向能够得到比较多的光通量, 以增加这一被照面上的照度。例如汽车前灯、手电筒、摄影灯等。

以下是各种环境照度值: 单位 lux

黑夜: 0.001—0.02; 月夜: 0.02—0.3; 阴天室内: 5—50; 阴天室外: 50—500; 晴天室内: 100—1000; 夏季中午太阳光下的照度: 约为 10*6 次方; 阅读书刊时所需的照度: 50—60; 家用摄像机标准照度: 1400。本产品有一定的防护能力, 但不可长期暴露在室外使用。使用时请采用垂直安装的方式, 使用温湿度探头朝下。温湿度探头内置进口 SHT10, 为易损品, 不在质保范围内。

技术参数

参数	技术指标
光照度测量范围	0-65535lux
温度测量范围	-40℃~+85℃
传感器标称测温精度	±0.5℃
湿度测量范围	0~100RH
湿度测量精度	±4.5%RH @25℃
最大允许误差	±7%;
重复测试	±5%;
温度特性	±0.5%/℃
波特率	9600
通讯端口	RS485, 设备地址可设
供电电源	总线供电, DC6V-24V 1A

特点与特色

- 1.支持主动上传模式
- 2.设备地址可更改
- 3.主动上传时间间隔可设置

接线说明

线芯颜色	标号	说明
红色	V+	电源正, 电压范围: DC6-24V
绿色	V-	电源负极
黄色	A+	RS485 A+
兰色	B-	RS485 B-

通讯协议

设备所有操作或回复命令都为 16 进制数据。默认通讯波特率: 9600,8,n,1。
基本命令格式:

[设备地址][功能码][起始地址: 2 字节][数据长度: 2 字节][CRC16 校验]

意义如下:

A、设备地址: 设备地址范围为 1-35,其中 250 即 0xFA 为通用查询地址, 当不知道设备地址时, 可用此通用查询地址进行查询。

B、功能码: 不同的应用需求功能码不同, 比如 3 为查询输入寄存器数据。

C、起始地址: 查询或操作寄存器起始地址。

D、数据长度: 读取的长度。

E、CRC 校验: CRC16 校验, 高位在前, 低位在后。

1) 读取数据(功能码为 0x03)

[设备地址][03][起始地址: 2 字节][数据长度: 3 字节][CRC16 校验]

注: 数据长度为 3 字节, SM3590 光照度传感器值固定为 0x00 03

设备响应:

[设备地址][命令号][返回的字节个数][数据 1][数据 2][CRC16 校验]

响应数据意义如下:

A、返回的字节个数: 表示数据的字节个数, 也就是数据 1, 2...n 中的 n 的值。

B、数据 1...N: 各个传感器的测量值, 每个数据占用两个字节。为整型数据, 温度及湿度真实值为读出值除以 100。

例如: 查询 1 号设备上光照度传感器数据:

发送: 01 03 00 00 00 03 05 CB

回应: 01 03 06 0B 1D 09 47 09 4D [CRC 低 8 位][CRC 高 8 位]

上例回复数据中: 01 表地址 1, 06 表数据长度为 6 个字节, 由于测点数据长度占两个字节, 比如第 1 个数据为 0B 1D, 折成 10 进制即为: 2845, 即实际值为 2845 流明。第 2 个数据为 09 47, 折成 10 进制即为: 23.75, 因模块分辨率为 0.01, 该值需除以 100, 即实际温度值为 23.75 度, 同理第 3 个数据: 09 4D 为湿度值, 十进制数据为: 2381, 湿度值为 23.81%RH。

在组态软件中, 寄存器对照表:

序号	名称	寄存器地址	类型	值范围
1	光照度寄存器	40001	无符号整型	0-65535
2	温度寄存器	40002	无符号整型	
3	湿度寄存器	40003	无符号整型	
4	气压值	40004	无符号整型	暂未使用
5	量程系统数	40005	无符号整型	2000-50000
6	通讯方式	40006	无符号整型	1, 2
7	时间间隔	40007	无符号整型	1-50000

2) 更改设备地址 (功能号: 0x06 辅助命令号: 0x0B)

发送命令格式:

[设备地址][命令号:0x06][辅助命令号: 0x0B] [00 00] [目标地址:占 1 个字节]
[CRC16]

说明:

A、目标地址：值范围为 1-35，目标地址与当前地址不能相同。

B、00 00 为十六进制数，为固定值,不可更改。

比如将设备地址 1，更改为 2，则命令为：

01 06 B 00 00 02 A 2F

设备响应:02 25 01 02 90 06

设备响应格式：[设备地址][查询设备地址命令号] [数据长度:1 字节] [随机字节: 1 字节] [CRC16]

比如：02 25 01 18 11 CD 表明更主后当前设备地址为 02 。

3) 查询设备地址（功能号：0x25 辅助命令号：0x02 ）

若不知道当前设备地址、且总线上只有一个设备时，可以通过此命令查询当前设备地址。

发送命令格式：

[设备地址：0xFA][命令号:0x25][辅助命令号：0x02] [00 00 01] [CRC16]

说明：

A、设备地址 0xFA 为通用设备查询地址。

B、00 00 01 为十六进制数，为固定值,不可更改。

比如查询当前设备地址，命令为 FA 25 02 00 00 01 99 FE

设备响应: 02 25 01 18 11 CD

设备响应格式：[设备地址][命令号] [数据长度:1 字节] [随机字节: 1 字节] [CRC16]

比如：02 25 01 18 11 CD 表明设备地址为 02 。

4) 量程缩放系数设置（功能号：0x06 辅助命令号：0x0A ）

当数据与用户照度计或标准参照标准有误差时，我们可以通过调整量程缩放系数来减小显示误差。

发送命令格式：

[设备地址][命令号:0x06][辅助命令号：0x0A] [04] [量程缩放系数] [CRC16]

说明：

A、设备地址:当前设备地址。

B、辅助命令: 为固定值,不可更改。

C、量程缩放系数: 值范围 2000-50000,对应实际系数为 0.2000-5.0000。即可对当前显示值可缩小 5 倍或放大 5 倍。对应十六进制量程范围为：0x07D0-0xC350

如果当前值偏小，建议系数大于 1，即该参数大于 10000,如果当前值偏大，建议系数 1，即该参数小于 10000。

比如设置当前传感器量程系数为 0.9621，那写入的值应该为 9621,对应十六进制为 0x 25 95,则设置命令为 01 06 0A 04 25 95 11 2C

设备响应: 01 06 02 25 95 62

设备响应格式：[设备地址][命令号] [数据长度] [参数值] [CRC16]

5) 通讯方式设置（功能号：0x06 辅助命令号：0x0A ）

根据不同的应用需求，我们可以通过更改通讯方式来实现。

发送命令格式：

[设备地址][命令号:0x06][辅助命令号：0x0A] [05] [固定值 1 或 2] [CRC16]

说明:

A、设备地址:当前设备地址。

B、辅助命令: 为固定值,不可更改。

C、固定值 1 或 2: 如果设置的值为 1, 那为查询模式, 处于查询模式, 可随时进行参数设置, 设备只对有效命令进行响应, 如果命令不正确, 不上传任何数据; 当此值为 2 时, 为兼容模式, 即同时具有查询及主动上传 2 种方式, 在此模式下, 可以进行数据查询, 但不建议对参数进行设置, 若需对参数进行设置, 建议在开机 20 秒内进行。

比如设置当前传感器通讯模式为查询模式则命令为:

01 06 0A 05 00 01 5B D3

设备响应: 01 06 02 00 01 79 48

设备响应格式: [设备地址][命令号][数据长度][参数值][CRC16]

比如设置当前传感器通讯模式为兼容模式则命令为:

01 06 0A 05 00 02 1B D2

设备响应: 01 06 02 00 02 39 49

6) 兼容通讯方式时时间间隔设置 (功能号: 0x06 辅助命令号: 0x0A)

处于兼容方式时, 传感器会根据设置的时间间隔主动上传测点数据。本命令是用来调整此时间间隔的。

发送命令格式:

[设备地址][命令号:0x06][辅助命令号: 0x0A] [06] [参数值: 100-50000] [CRC16]

说明:

A、设备地址:当前设备地址。

B、辅助命令: 为固定值,不可更改。

C、参数值: 此参数的有效值范围为 100-50000, 约为 0.1 秒-50 秒。


比如设置当前传感器上传的时间间隔约为 1 秒, 此参数值为 1000, 则命令为:

01 06 0A 06 03 E8 00 AD

设备响应: 01 06 02 03 E8 B8 36

设备响应格式: [设备地址][命令号][数据长度][参数值][CRC16]

安装尺寸

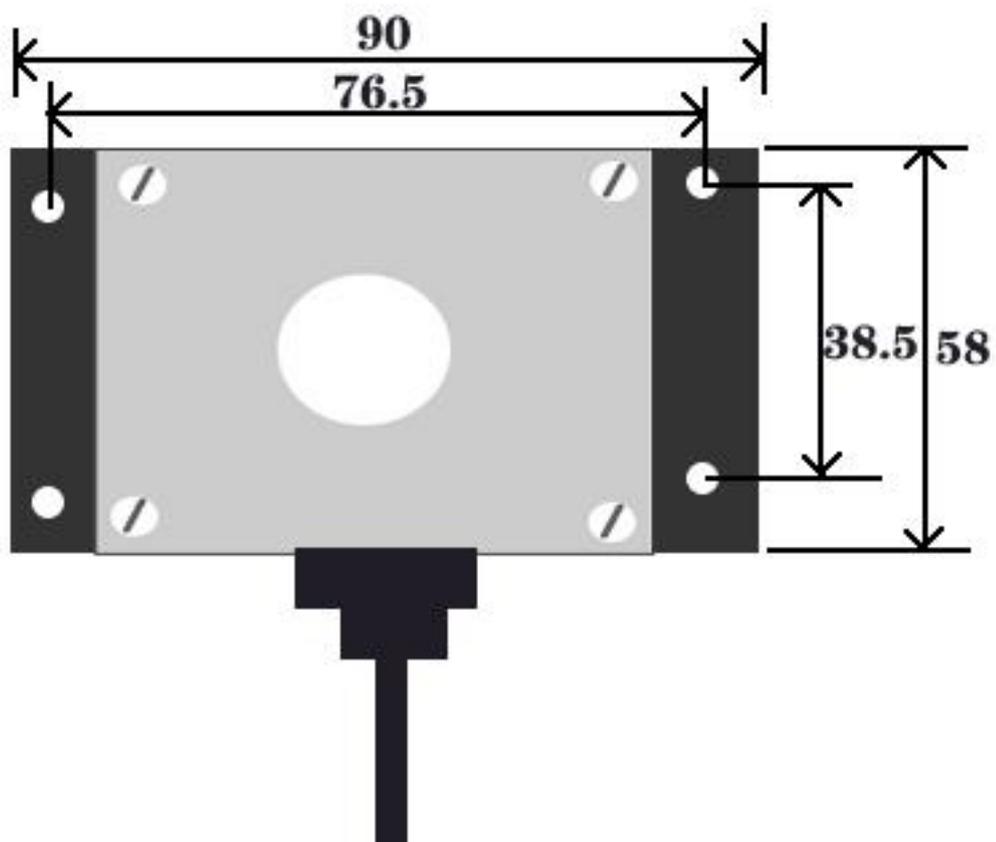

高品质 低价格 值得您信赖的品牌

网址：<http://www.klha.com>